


Kläranlage Cottbus Reinigungsleistung 2021

(Jahresdurchschnitt, alle Angaben in mg/l)

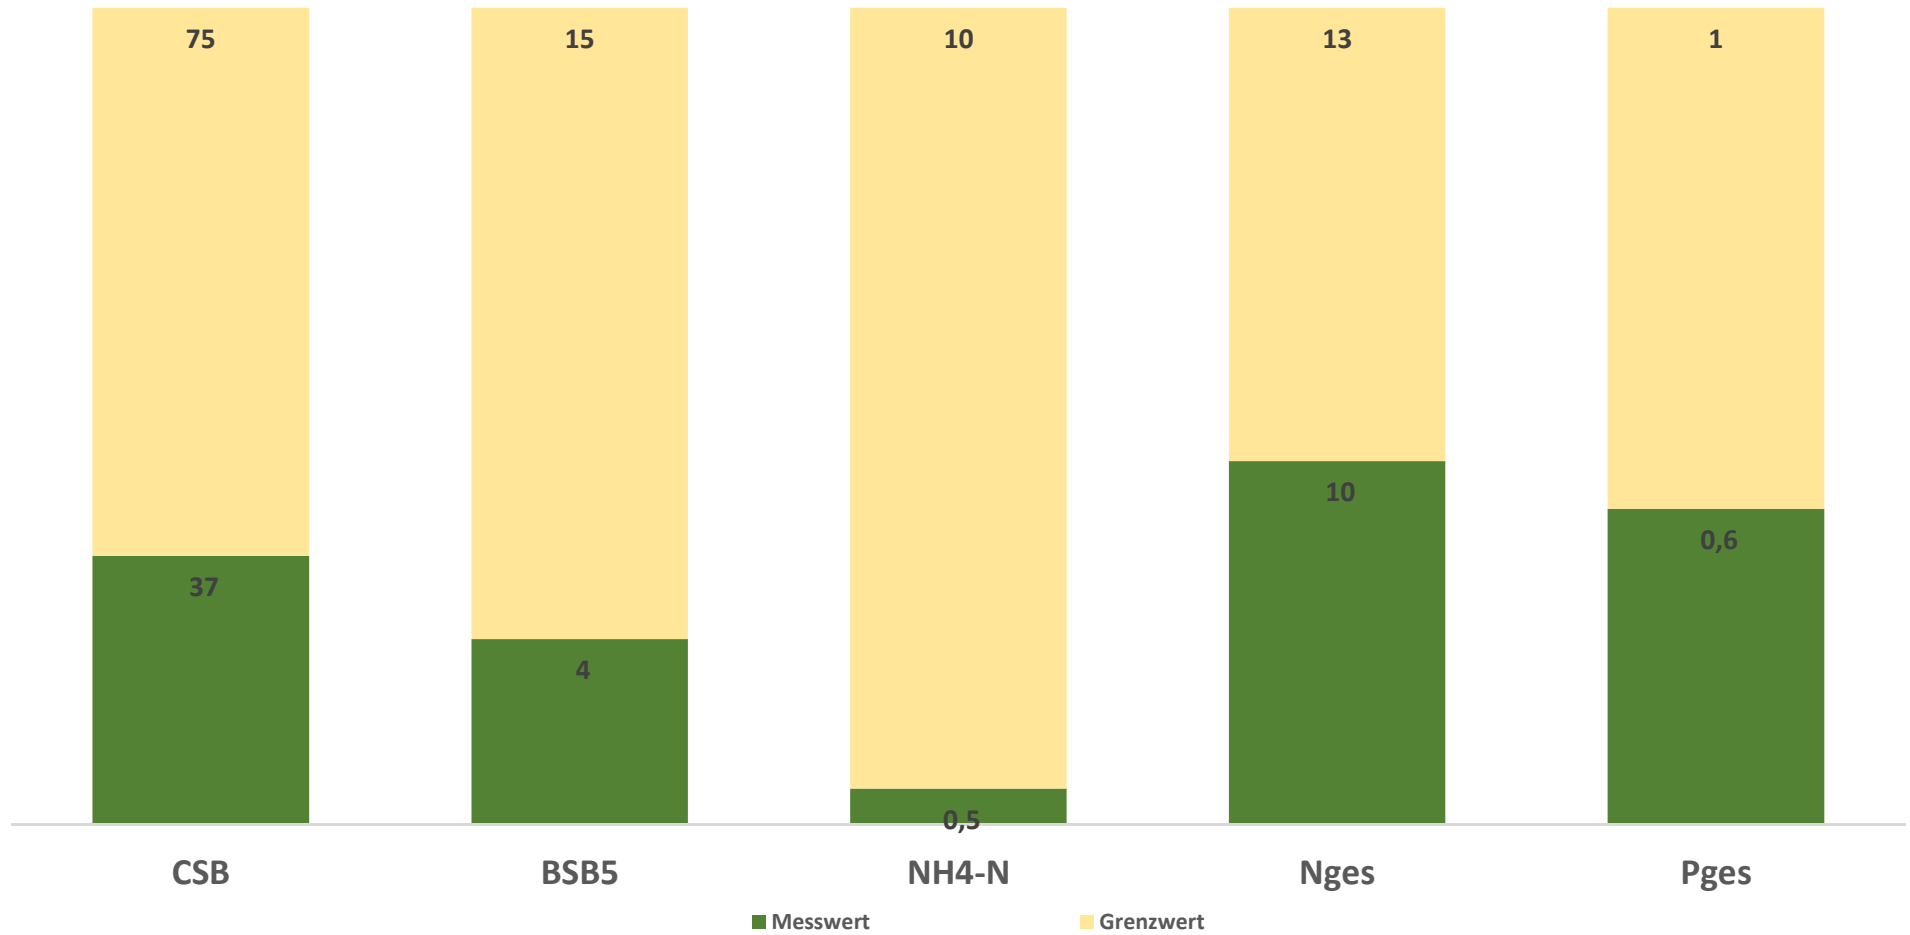

CSB chemischer Sauerstoffbedarf (Maßzahl für die organische Restbelastung)
BSB5 biologischer Sauerstoffbedarf (Maßzahl für biologisch abbaubare Stoffe)

NH4-N Ammoniumstickstoff
Nges Gesamtstickstoff (anorganisch)
Pges Gesamtphosphor (Nährstoff im Gewässer)